



## / Análisis de Incidentes de Incendios en México 2025

### AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

### Introducción

El presente informe analiza los incidentes de incendios con afectaciones relevantes ocurridos en el territorio mexicano durante el año 2025. A diferencia de los siniestros forestales, que tienen una naturaleza rural y estacional, los incendios urbanos (estructurales, industriales y comerciales) representan una amenaza constante que impacta directamente en la seguridad humana y la estabilidad económica del país.

### Incidencia Nacional: El Riesgo Invisible

De acuerdo con los datos derivados del **Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del INEGI**, los cuerpos de bomberos en México atienden un promedio de **260 incendios urbanos diarios**. Al proyectar esta cifra al cierre de 2025, se estima un total de aproximadamente **94,900 incendios no forestales** a nivel nacional.

Fuente Oficial: [INEGI - Servicios de Emergencia y Protección Civil](#). En este registro se detalla la carga de trabajo de los cuerpos de bomberos, donde los incendios en zonas urbanas y suburbanas representan el grueso de las intervenciones.

### La Brecha de Visibilidad (AMRACI vs. Estadísticas Oficiales)

Por su parte, la información recopilada por **AMRACI**, que proviene del monitoreo de televisión, periódicos y redes sociales, indica únicamente **6996** incidentes de relevancia.

Esta disparidad numérica plantea una reflexión crítica: mientras el **INEGI** y los reportes de servicios de emergencia (como los citados en [notas periodísticas de alcance nacional](#)) confirman miles de eventos, el monitoreo mediático solo capta una fracción mínima. Esto demuestra que la mayoría de los incendios urbanos e industriales quedan sub-reportados o sin visibilidad pública, a menos que resulten en tragedias masivas.

El objetivo principal de este reporte es mostrar la situación de los incendios en la región y enfatizar la urgente necesidad de reforzar las medidas de Protección Contra Incendio (PCI), tanto activas como pasivas, así como la capacitación y el cumplimiento normativo, con el fin de salvaguardar vidas humanas y activos materiales.

**Nota:** Las cifras presentadas son estimaciones basadas en información pública y reportes de medios, y no representan cifras oficiales de Protección Civil.



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

## Distribución Geográfica


Los incendios reportados durante el periodo de 2025 se concentraron principalmente en entidades con alta actividad urbana e industrial. La **Ciudad de México (CDMX)** encabeza la lista con una diferencia significativa, seguida por estados del norte y centro del país como **Nuevo León** y el **Estado de México**.

### Entidades Federativas con más incidencias

Durante este periodo, los estados que registraron el mayor número de incendios a nivel nacional fueron la **CDMX** con **3,452** casos, **Nuevo León** con **350** y el **Estado de México** con **319**. Estas cifras subrayan la vulnerabilidad de las zonas metropolitanas más grandes del país ante este tipo de siniestros.

A continuación, se detallan el resto de las entidades con mayor incidencia:

- **Baja California: 297 casos**
- **Chihuahua: 281 casos**
- **Sinaloa: 229 casos**
- **Querétaro: 194 casos**

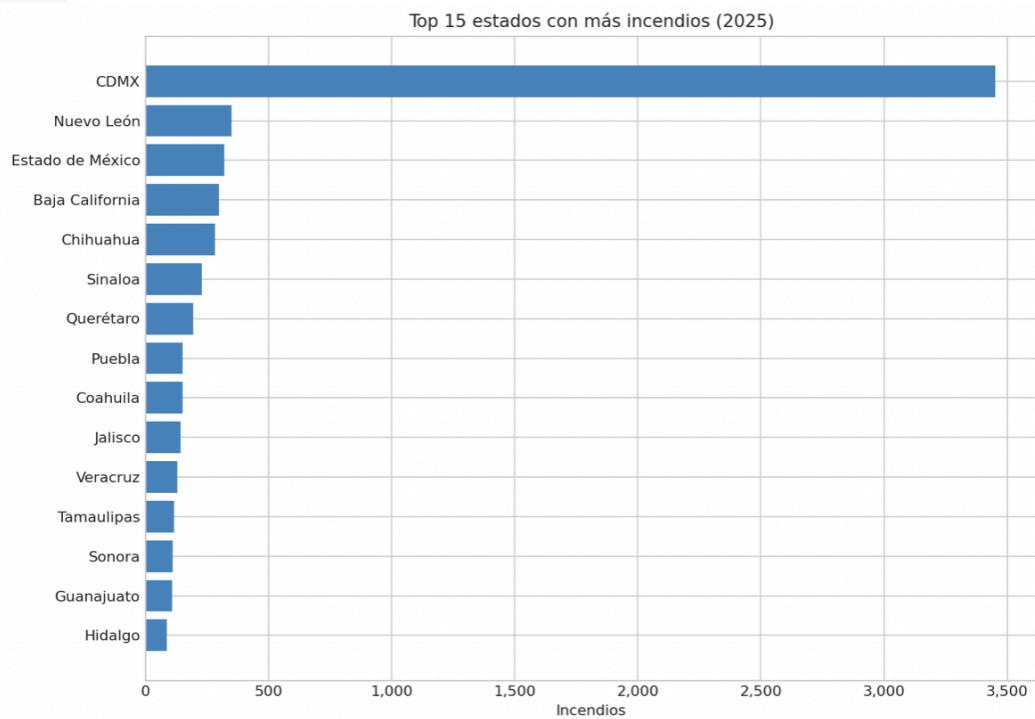

- **Coahuila: 151 casos**
- **Puebla: 151 casos**
- **Jalisco: 142 casos**



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.


T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. direccion@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

## Alcaldías y Municipios con más incidencias

De acuerdo con los registros más recientes, las demarcaciones con mayor número de incendios fueron **Iztapalapa** con **847 casos**, **Cuauhtémoc** con **520** y **Gustavo A. Madero** con **443**. Fuera de la capital, destaca el municipio de **Monterrey** con **266** incidentes, posicionándose como uno de los puntos críticos a nivel nacional.

La lista de las zonas con mayor afectación se completa de la siguiente manera:

- **Venustiano Carranza: 274 casos**
- **Álvaro Obregón: 256 casos**
- **Miguel Hidalgo: 221 casos**
- **Tláhuac: 203 casos**
- **Tlalpan: 197 casos**
- **Iztacalco: 196 casos**

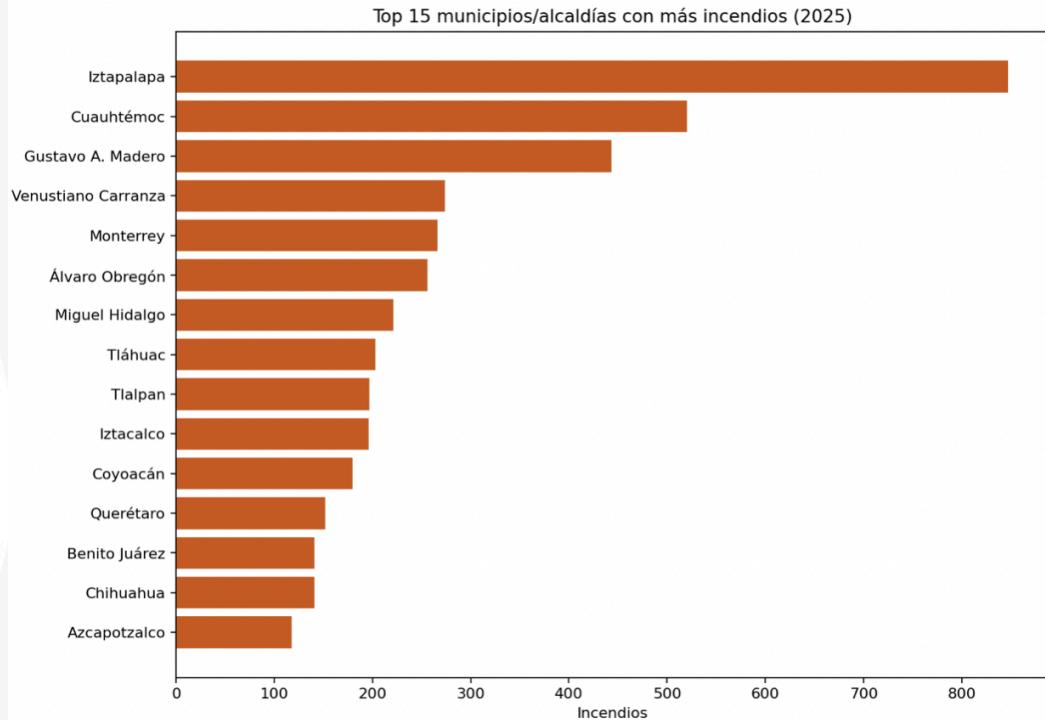



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.


T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

## Estadísticas Generales

El análisis de los siniestros ocurridos durante 2025 revela una tendencia preocupante hacia incidentes derivados de fallas en instalaciones básicas y descuidos prevenibles. Si bien la mayoría de los eventos se registran con un origen **desconocido** 4,360 casos, las causas identificadas permiten establecer prioridades de seguridad:

- **Riesgos Eléctricos y Energéticos:** El **corto circuito** se posiciona como la principal causa determinada con **620 incidentes**, lo que sugiere una falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Sumado a esto, las incidencias relacionadas con gas (acumulación, fugas y malas conexiones) suman un volumen crítico de eventos que comprometen la integridad de los inmuebles.
- **Factores Humanos y Mecánicos:** La incidencia de incendios **provocados** con **170** y accidentes por **veladoras** con **165** resalta la necesidad de campañas de concientización ciudadana. Asimismo, las **fallas mecánicas** con **215** indican un área de oportunidad en el mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículos.

Principales causas de incendios (2025)

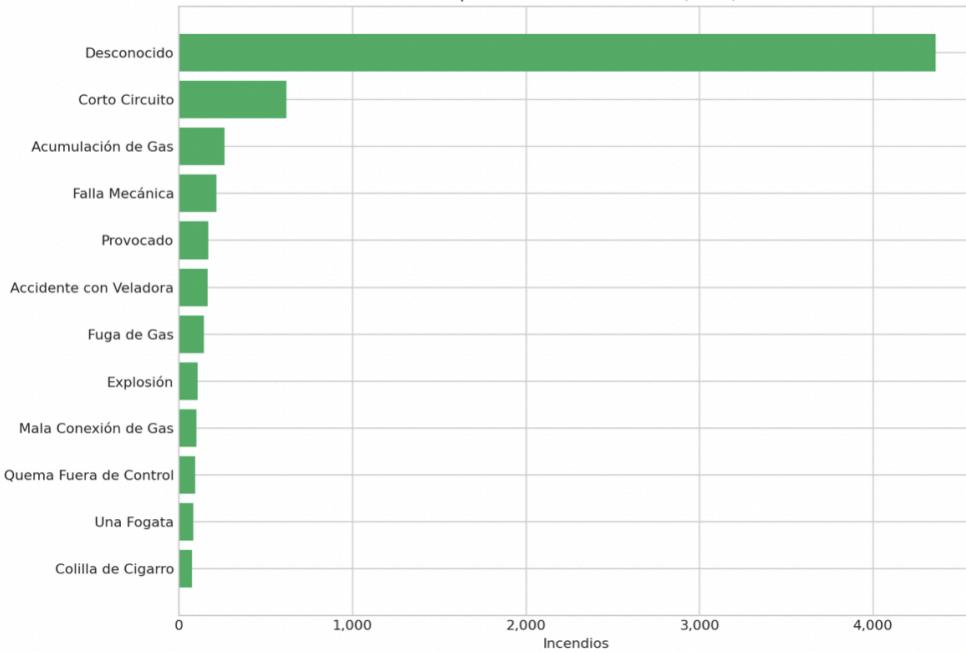



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. direccion@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)


## Tipo de Inmueble Afectado

En cuanto al tipo de inmueble o espacio afectado, la **vía pública** concentró el mayor número de incidentes con **2,495 casos**, seguida de cerca por la **casa-habitación** con **1,830 registros**. Los **locales comerciales** también presentaron una incidencia significativa con **685 siniestros**.

Otros espacios con afectaciones destacables incluyen:

- **Terrenos baldíos:** 410 casos.
- **Edificios:** 340 casos.
- **Viviendas:** 315 casos.
- **Rellenos sanitarios:** 145 casos.
- **Escuelas:** 98 casos.
- **Depósitos de chatarra:** 65 casos.
- **Áreas industriales:** 58 casos.

Lugares con mayor incidencia de incendios (2025)

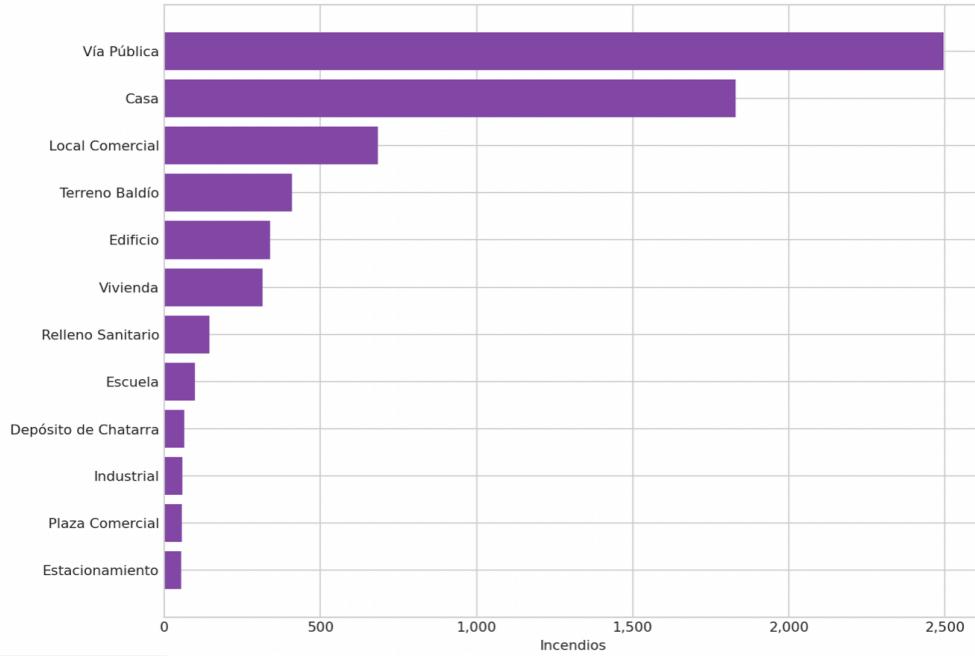



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

## Personas Afectadas por Siniestros


Durante el periodo de 2025, el fuego no solo dejó daños materiales, sino también un saldo humano que refleja la gravedad de esta problemática a nivel nacional. En total, **810 personas resultaron afectadas** directamente por estos incidentes.

El desglose de las víctimas es el siguiente:

- **Lesionadas:** 366 personas sufrieron quemaduras o heridas diversas.
- **Intoxicadas:** 260 personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y gases tóxicos.
- **Fallecidos:** Lamentablemente, 184 personas perdieron la vida a causa de los siniestros.

Detrás de cada cifra hay familias rotas e historias interrumpidas. Estos números no son solo estadísticas: representan vidas que pudieron haberse salvado con una mayor cultura de prevención, mantenimiento de instalaciones y medidas de seguridad adecuadas. La magnitud de este impacto, con más de 800 víctimas en total, nos recuerda que la respuesta ante emergencias y la prevención de incendios es una responsabilidad compartida y urgente para toda la sociedad.

Distribución de personas afectadas (2025)

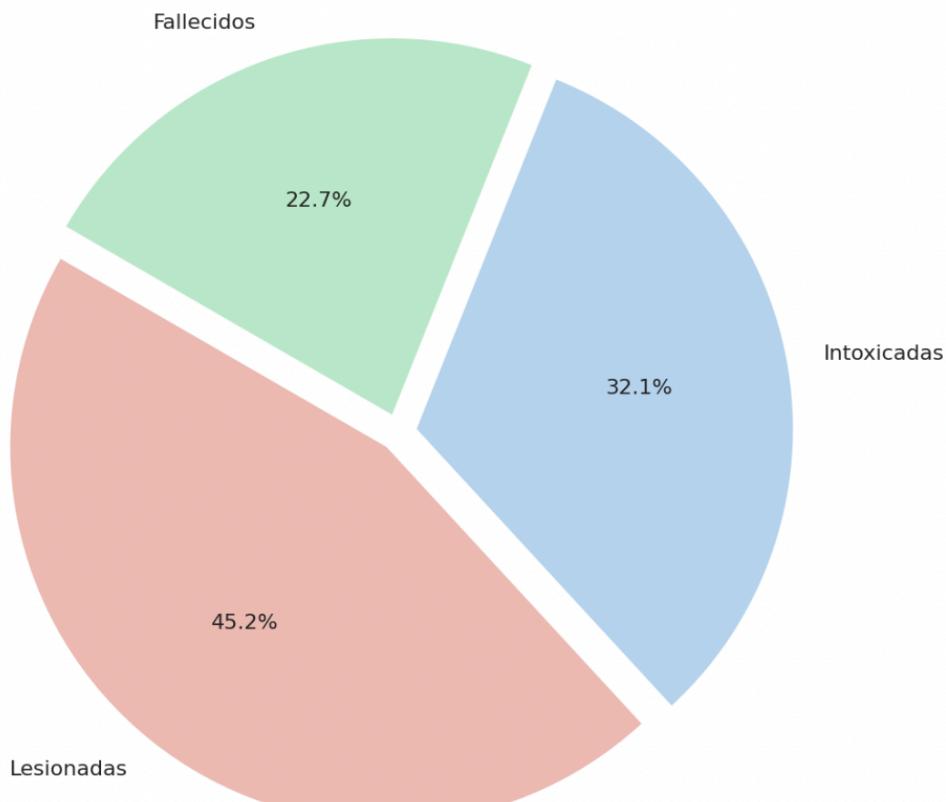



## Enero

### Incendio en predio de reciclaje (Vía pública)

#### AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. direccion@amraci.org

[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

- **Fecha:** 1 de enero de 2025
- **Ubicación:** Colonia San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, CDMX.
- **Afectados:** Daños materiales en el predio y vehículos cercanos; afectación a la calidad del aire en la zona norte.
- **Descripción:** Durante las primeras horas del año, se registró un incendio en un predio utilizado para almacenar materiales reciclables. El fuego se extendió rápidamente hacia la vía pública afectando basura y cableado, presuntamente iniciado por el uso de pirotecnia.
- **Fuente:** [Uno TV](#)

### Incendio en bodega de plásticos (Industria)

- **Fecha:** 5 de enero de 2025
- **Ubicación:** Tonalá, Jalisco (Límites con Guadalajara).
- **Afectados:** Pérdidas materiales totales en la nave industrial; evacuación preventiva de zonas aledañas. Sin víctimas mortales.
- **Descripción:** Un incendio de grandes proporciones consumió una fábrica/bodega de productos plásticos. El fuego generó una columna de humo negro visible desde varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y requirió el apoyo de bomberos de múltiples municipios.
- **Fuente:** [Informador MX](#)

### Incendio de baterías en edificio (Local comercial)

- **Fecha:** 8 de enero de 2025
- **Ubicación:** Avenida Arcos de Belén #29, Colonia Doctores, Ciudad de México.
- **Afectados:** Daños estructurales en el segundo nivel del edificio; sin lesionados debido a la hora del incidente.
- **Descripción:** El fuego inició en un área donde se almacenaban baterías de litio y químicos. Los bomberos tuvieron que utilizar agentes espumógenos especiales para sofocar las llamas, ya que el agua convencional no era suficiente para el tipo de material inflamado.
- **Fuente:** [Infobae](#)

### Explosión e incendio en vivienda (Casa/Habitación)

- **Fecha:** 16 de enero de 2025
- **Ubicación:** Municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
- **Afectados:** 2 fallecidos y 9 lesionados (incluyendo 4 menores y 2 bebés con quemaduras de segundo y tercer grado).
- **Descripción:** Una fuerte explosión por acumulación de gas LP destruyó gran parte de una vivienda y provocó un incendio inmediato. La magnitud del incidente dejó a varios miembros de una familia en estado crítico, quienes fueron trasladados a hospitales especializados como el Pediátrico de Tacubaya.
- **Fuente:** [Excelsior](#)



## Explosión e incendio en edificio de departamentos (Edificio)

- **Fecha:** 22 de enero de 2025
- **Ubicación:** Fraccionamiento Nuevo Infonavit 11 de Julio, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- **Afectados:** 2 personas fallecidas (mujeres) y 19 lesionados (algunos con quemaduras de gravedad); 8 viviendas y varios vehículos dañados.
- **Descripción:** Un estallido (presuntamente por acumulación de gas) en el edificio 588 del Andador Tuxteco provocó un incendio que consumió los departamentos de la planta baja y cimbró estructuras aledañas durante la madrugada.
- **Fuente:** [Excelsior](#)

**AMRACI**  
Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

## Febrero

### Incendio en Central de Abasto (Industria/Bodegas)

- **Fecha:** 9 de febrero de 2025
- **Ubicación:** Central de Abasto (CEDA), Iztapalapa, Ciudad de México.
- **Afectados:** 5 naves industriales (aprox. 70 locales) destruidas y 2 personas lesionadas; evacuación de 50 personas.
- **Descripción:** El fuego inició en la Nave 4 del área de Flores y Hortalizas. Debido a la acumulación de plásticos, madera y unicel, las llamas se propagaron rápidamente. El Heroico Cuerpo de Bomberos trabajó por más de 4 horas para sofocarlo.
- **Fuente:** [Infobae México](#)

### Incendio en Casa Habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 13 de febrero de 2025
- **Ubicación:** Puebla, Puebla (Reporte consolidado de Protección Civil).
- **Afectados:** Pérdidas materiales totales en el inmueble; sin víctimas fatales reportadas en este evento específico.
- **Descripción:** Parte de una racha de 24 incendios en casas habitación registrados en el estado durante el inicio de año. Este incidente destacó por la movilización de unidades de rescate urbano en una zona densamente poblada de la capital poblana.
- **Fuente:** [SICOM Noticias](#)

### Incendio en Planta Recicladora (Industria)

- **Fecha:** 19 de febrero de 2025
- **Ubicación:** Parque Industrial Chachapa, Carretera a Canoa, Puebla.
- **Afectados:** Daños severos en la estructura de la planta; no se reportaron heridos.
- **Descripción:** Un incendio de grandes magnitudes consumió una recicladora de materiales. La columna de humo fue visible desde la autopista México-Puebla. Se requirió apoyo de bomberos estatales y municipales para evitar que el fuego llegara a naves industriales vecinas.
- **Fuente:** [Publimetro Puebla / Infobae](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en Fábrica de Plásticos y Aceites (Industria)

- **Fecha:** 26 de febrero de 2025
- **Ubicación:** Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
- **Afectados:** Dos fábricas afectadas (una de aceites y otra de plásticos PVC); familias de casas aledañas evacuadas preventivamente.
- **Descripción:** El siniestro inició presuntamente en la fábrica de aceites e hidrocarburos y se extendió a una de plásticos. El riesgo de colapso de la estructura y la cercanía con viviendas obligó a un corte de energía eléctrica en toda la colonia y una evacuación masiva.
- **Fuente:** [Telediario Guadalajara](#)

### Incendio en Bodega Comercial (Comercio)

- **Fecha:** 28 de febrero de 2025
- **Ubicación:** Zona comercial de Morelia, Michoacán.
- **Afectados:** Local comercial con pérdidas materiales considerables; 3 personas atendidas por crisis nerviosa.
- **Descripción:** Un cortocircuito en el área de bodega de un comercio céntrico provocó un incendio que amenazó con extenderse a locales vecinos. Fue controlado rápidamente por bomberos locales, evitando una tragedia mayor en el primer cuadro de la ciudad.
- **Fuente:** [El Sol de Morelia](#)

## Marzo

### Incendio en empresa automotriz (Industria)

- **Fecha:** 4 de marzo de 2025
- **Ubicación:** Guadalajara, Jalisco.
- **Afectados:** 450 vehículos de una empresa automotriz con daños totales o parciales; activación del Plan DN-III-E por parte del Ejército.
- **Descripción:** Un incendio que comenzó en un pastizal aledaño se salió de control y alcanzó el patio de almacenamiento de una empresa automotriz. Debido a los materiales inflamables de los autos y el viento, el fuego se propagó rápidamente destruyendo cientos de unidades nuevas.
- **Fuente:** [El Occidental](#)

### Incendio en bodega de colchones (Industria)

- **Fecha:** 10 de marzo de 2025
- **Ubicación:** Colonia Embajadas, Ecatepec, Estado de México.
- **Afectados:** Pérdidas materiales totales en la bodega; sin lesionados.
- **Descripción:** Un fuerte incendio consumió una bodega de almacenamiento de colchones. La densidad del humo y la rapidez con la que se quemó el poliuretano obligó a desalojar las viviendas contiguas para evitar intoxicaciones y la propagación del fuego a la zona habitacional.
- **Fuente:** [El Sol de Toluca](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

### Incendio en casa habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 24 de marzo de 2025 (Madrugada)
- **Ubicación:** Colonia Luis Donaldo Colosio, Gómez Palacio, Durango.
- **Afectados:** 1 menor de 13 años fallecida (quien se encontraba embarazada); daños totales en la vivienda.
- **Descripción:** Un trágico incendio sorprendió a una familia durante la madrugada. Una menor quedó atrapada bajo una viga que colapsó debido al fuego. Otros habitantes lograron salir con quemaduras leves, pero la joven no pudo ser rescatada a tiempo por los servicios de emergencia.
- **Fuente:** [N+ \(Noticieros Televisa\)](#)

### Incendio en fábrica de plásticos (Industria)

- **Fecha:** 22 de marzo de 2025
- **Ubicación:** Calle Nochebuena, Colonia La Conchita, Alcaldía Tláhuac, CDMX.
- **Afectados:** Instalaciones de la fábrica; sin reporte de personas lesionadas.
- **Descripción:** Bomberos de la CDMX combatieron llamas que alcanzaron los ocho metros de altura en una planta procesadora de plásticos. La emergencia movilizó a servicios de rescate y policía para acordonar la zona debido a la alta toxicidad del humo generado por los polímeros.
- **Fuente:** [Unomásuno](#)

### Incendios simultáneos en fábricas (Industria)

- **Fecha:** 26 de marzo de 2025
- **Ubicación:** Colonia Miramar, Zapopan, Jalisco.
- **Afectados:** Dos fábricas (una de químicos y otra de cosméticos); evacuación masiva de vecinos; bomberos atendidos por calor extremo.
- **Descripción:** Un incidente de gran magnitud donde dos instalaciones industriales ardieron al mismo tiempo. El calor fue tan intenso que las botas de algunos bomberos comenzaron a derretirse. Se registraron múltiples detonaciones y colapsos de bóvedas en menos de una hora.
- **Fuente:** [TV Azteca Jalisco](#)

## Abril

### Incendio en Parque Industrial (Industria)

- **Fecha:** 4 de abril de 2025
- **Ubicación:** Parque Industrial Exportec II, Toluca, Estado de México.
- **Afectados:** Daños totales en una nave de 2,000 metros cuadrados; evacuación de 300 trabajadores de empresas aledañas.
- **Descripción:** El fuego consumió una fábrica de productos químicos y solventes. Debido a la naturaleza de los materiales, se registraron múltiples explosiones internas. Bomberos de Toluca, Metepec y Lerma trabajaron de forma conjunta para evitar que las llamas alcanzaran una gasolinera cercana.
- **Fuente:** [AD Noticias](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org

[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en el Mercado "Hermenegildo Galeana" (Comercio/Edificio)

- **Fecha:** 11 de abril de 2025
- **Ubicación:** Cuautla, Morelos.
- **Afectados:** Más de 40 locales comerciales destruidos; pérdidas millonarias para comerciantes.
- **Descripción:** Un cortocircuito en el área de carnicerías provocó un incendio que se propagó rápidamente por el techo de lámina y madera del mercado. Los locatarios intentaron sofocarlo con cubetas antes de la llegada de bomberos, quienes tardaron 3 horas en controlar el siniestro.
- **Fuente:** [El Sol de Cuautla](#)

### Incendio en Empresa de Aerosoles (Industria)

- **Fecha:** 21 de abril de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Tlaquepaque, Jalisco.
- **Afectados:** 2 trabajadores lesionados con quemaduras de segundo grado; colapso parcial de la estructura del edificio.
- **Descripción:** Una falla en una línea de llenado de gas butano provocó un flamazo seguido de un incendio persistente. La columna de humo negro fue visible desde todo el sur de Guadalajara, activando protocolos de emergencia química por el riesgo de explosión de cilindros de alta presión.
- **Fuente:** [Guardia Nocturna Jalisco](#)

### Explosión e Incendio en Casa Habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 24 de abril de 2025
- **Ubicación:** Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
- **Afectados:** 1 persona fallecida y 4 departamentos con daños estructurales graves.
- **Descripción:** Una acumulación de gas LP en el área de cocina de un departamento de lujo provocó una explosión que voló los muros exteriores. El incendio subsecuente afectó las instalaciones eléctricas y de gas de todo el edificio, obligando al desalojo total del inmueble por riesgo de derrumbe.
- **Fuente:** [N+ \(Noticieros Televisa\)](#)

### Incendio de Bodega de Reciclaje (Vía Pública/Industria)

- **Fecha:** 28 de abril de 2025
- **Ubicación:** Santa Catarina, Nuevo León.
- **Afectados:** Cierre total de la carretera Monterrey-Saltillo por 4 horas; daños en cableado de alta tensión.
- **Descripción:** Un incendio en un depósito de chatarra y plásticos a cielo abierto se extendió hacia la zona de rodamiento de la carretera. El calor intenso dañó las líneas eléctricas que alimentan a las colonias cercanas, dejando sin luz a miles de usuarios mientras los bomberos sofocaban el material plástico.
- **Fuente:** [ABC Noticias Nuevo León](#)



## Mayo

### Incendio en Fábrica de Químicos (Industria)

#### AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

- **Fecha:** 3 de junio de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Santa Catarina, Nuevo León.
- **Afectados:** 150 trabajadores evacuados; daños totales en una nave industrial de 1,500 metros cuadrados.
- **Descripción:** Un incendio de grandes proporciones consumió una planta procesadora de solventes y químicos. Las explosiones de contenedores de 200 litros alarmaron a la población civil, y la columna de humo negro se desplazó hacia el poniente de Monterrey, activando una alerta por mala calidad del aire.
- **Fuente:** [El Porvenir](#)

### Incendio en el Mercado Regional (Comercio/Vía Pública)

- **Fecha:** 10 de junio de 2025
- **Ubicación:** Mercado Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
- **Afectados:** 25 locales comerciales consumidos; pérdida total de mercancías.
- **Descripción:** El siniestro comenzó presuntamente por un cortocircuito en el área de comedores durante la madrugada. Debido a que el mercado carecía de hidrantes funcionales, el fuego se extendió a los puestos semifijos de la vía pública, consumiendo lonas y estructuras metálicas antes de ser controlado por bomberos de municipios vecinos.
- **Fuente:** [Diario El Martinense](#)

### Explosión e Incendio en Edificio Habitacional (Casa Habitación)

- **Fecha:** 18 de junio de 2025
- **Ubicación:** Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- **Afectados:** 3 personas lesionadas por quemaduras; evacuación de todo el bloque habitacional.
- **Descripción:** Una fuga masiva de gas en un departamento del segundo piso derivó en un flamazo e incendio estructural. La onda expansiva dañó cristales de edificios aledaños y vehículos estacionados. Los bomberos rescataron a dos mascotas que habían quedado atrapadas en el humo.
- **Fuente:** [Milenio](#)

### Incendio en Planta Recicladora de Cartón (Industria)

- **Fecha:** 25 de junio de 2025
- **Ubicación:** Carretera a San Luis Potosí, Querétaro, Qro.
- **Afectados:** Cierre parcial de la carretera federal 57; afectación en el suministro eléctrico regional.
- **Descripción:** Un predio de acopio de cartón y madera se incendió bajo condiciones de viento fuerte, lo que provocó que las llamas alcanzaran los cables de alta tensión. El fuego generó un "efecto chimenea" debido a la forma en que estaba estibado el material, dificultando el acceso de las motobombas.
- **Fuente:** [Diario de Querétaro](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. direccion@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en Hospital Privado (Edificio)

- **Fecha:** 30 de junio de 2025
- **Ubicación:** Zona Centro, León, Guanajuato.
- **Afectados:** 40 pacientes evacuados (incluyendo 5 en terapia intensiva); sin fallecidos gracias al protocolo de emergencia.
- **Descripción:** El fuego se originó en el cuarto de máquinas y el área de lavandería del hospital. El humo se filtró por los ductos de aire acondicionado hacia las habitaciones de los pisos superiores, lo que obligó a un despliegue masivo de ambulancias para trasladar a los pacientes críticos a otros centros médicos.
- **Fuente:** [Periódico Correo](#)

## Junio

### Incendio en Fábrica de Químicos (Industria)

- **Fecha:** 3 de junio de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Santa Catarina, Nuevo León.
- **Afectados:** 150 trabajadores evacuados; daños totales en una nave industrial de 1,500 metros cuadrados.
- **Descripción:** Un incendio de grandes proporciones consumió una planta procesadora de solventes y químicos. Las explosiones de contenedores de 200 litros alarmaron a la población civil, y la columna de humo negro se desplazó hacia el poniente de Monterrey, activando una alerta por mala calidad del aire.
- **Fuente:** [El Porvenir](#)

### Incendio en el Mercado Regional (Comercio/Vía Pública)

- **Fecha:** 10 de junio de 2025
- **Ubicación:** Mercado Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
- **Afectados:** 25 locales comerciales consumidos; pérdida total de mercancías.
- **Descripción:** El siniestro comenzó presuntamente por un cortocircuito en el área de comedores durante la madrugada. Debido a que el mercado carecía de hidrantes funcionales, el fuego se extendió a los puestos semifijos de la vía pública, consumiendo lonas y estructuras metálicas antes de ser controlado por bomberos de municipios vecinos.
- **Fuente:** [Diario El Martinense](#)

### Explosión e Incendio en Edificio Habitacional (Casa Habitación)

- **Fecha:** 18 de junio de 2025
- **Ubicación:** Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- **Afectados:** 3 personas lesionadas por quemaduras; evacuación de todo el bloque habitacional.
- **Descripción:** Una fuga masiva de gas en un departamento del segundo piso derivó en un flamazo e incendio estructural. La onda expansiva dañó cristales de edificios aledaños y vehículos estacionados. Los bomberos rescataron a dos mascotas que habían quedado atrapadas en el humo.
- **Fuente:** [Milenio](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

### Incendio en Planta Recicladora de Cartón (Industria)

- **Fecha:** 25 de junio de 2025
- **Ubicación:** Carretera a San Luis Potosí, Querétaro, Qro.
- **Afectados:** Cierre parcial de la carretera federal 57; afectación en el suministro eléctrico regional.
- **Descripción:** Un predio de acopio de cartón y madera se incendió bajo condiciones de viento fuerte, lo que provocó que las llamas alcanzaran los cables de alta tensión. El fuego generó un "efecto chimenea" debido a la forma en que estaba estibado el material, dificultando el acceso de las motobombas.
- **Fuente:** [Diario de Querétaro](#)

### Incendio en Hospital Privado (Edificio)

- **Fecha:** 30 de junio de 2025
- **Ubicación:** Zona Centro, León, Guanajuato.
- **Afectados:** 40 pacientes evacuados (incluyendo 5 en terapia intensiva); sin fallecidos gracias al protocolo de emergencia.
- **Descripción:** El fuego se originó en el cuarto de máquinas y el área de lavandería del hospital. El humo se filtró por los ductos de aire acondicionado hacia las habitaciones de los pisos superiores, lo que obligó a un despliegue masivo de ambulancias para trasladar a los pacientes críticos a otros centros médicos.
- **Fuente:** [Periódico Correo](#)

## Julio

### Incendio en Refinería (Industria)

- **Fecha:** 4 de julio de 2025
- **Ubicación:** Refinería "Antonio Dovalí Jaime", Salina Cruz, Oaxaca.
- **Afectados:** 3 trabajadores con lesiones leves por inhalación de humo; suspensión temporal de operaciones en un sector de la planta.
- **Descripción:** Se registró un incendio en la zona de bombas y una de las torres de destilación. El siniestro fue combatido por el equipo contra incendios de Pemex y Protección Civil. La columna de humo negro fue visible desde varios kilómetros, generando alarma en la población civil de Salina Cruz.
- **Fuente:** [El Universal - Oaxaca](#)

### Incendio en Bodega de Plásticos (Industria)

- **Fecha:** 12 de julio de 2025
- **Ubicación:** Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México.
- **Afectados:** Pérdidas materiales totales en una bodega de 3,000 metros cuadrados; evacuación de 200 empleados de naves contiguas.
- **Descripción:** Un cortocircuito en el área de empaque detonó un incendio que consumió toneladas de producto terminado (envases de plástico). El fuego amenazó con extenderse a una planta de cosméticos vecina, pero fue contenido tras 5 horas de labores por bomberos de Toluca y Lerma.
- **Fuente:** [Portal Diario Estado de México](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en Edificio de Oficinas (Edificios)

- **Fecha:** 19 de julio de 2025
- **Ubicación:** Avenida Paseo de la Reforma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- **Afectados:** 8 personas atendidas por crisis nerviosa e inhalación de humo; cierre vial parcial de Reforma.
- **Descripción:** El incendio se originó en el piso 12 de un edificio de oficinas debido al sobrecalentamiento de un rack de servidores. Los sistemas de aspersores fallaron parcialmente, lo que obligó a una evacuación masiva de los pisos superiores mediante el uso de escaleras telescópicas de los bomberos.
- **Fuente:** [Excelsior](#)

### Explosión e Incendio en Casa Habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 25 de julio de 2025
- **Ubicación:** Fraccionamiento Real del Valle, Mazatlán, Sinaloa.
- **Afectados:** 2 personas heridas de gravedad; daños estructurales en 3 viviendas contiguas.
- **Descripción:** Una acumulación de gas LP en el patio de servicio de una vivienda provocó una fuerte explosión seguida de un incendio que se propagó rápidamente a la planta alta. La onda expansiva rompió cristales de casas situadas a dos cuadras a la redonda.
- **Fuente:** [Luz Noticias](#)

### Incendio en Depósito de Vehículos (Vía Pública)

- **Fecha:** 30 de julio de 2025
- **Ubicación:** Corralón municipal, Carretera a San Luis, Mexicali, Baja California.
- **Afectados:** Aproximadamente 80 vehículos (autos y motocicletas) totalmente calcinados.
- **Descripción:** Bajo temperaturas extremas superiores a los 45°C, se registró un incendio en un depósito de autos resguardados. El fuego, presuntamente iniciado por el "efecto lupa" en la maleza seca dentro del predio, se salió de control rápidamente debido a los restos de combustible y neumáticos de los vehículos.
- **Fuente:** [La Voz de la Frontera](#)

## Agosto

### Incendio en Plaza Comercial (Comercio/Edificio)

- **Fecha:** 4 de agosto de 2025
- **Ubicación:** Plaza comercial en el sector Cumbres, Monterrey, Nuevo León.
- **Afectados:** 6 locales destruidos; evacuación de 120 personas entre clientes y empleados.
- **Descripción:** El fuego se originó en la cocina de un restaurante debido a un flamazo por acumulación de cochambre en los extractores. Las llamas subieron por los ductos de ventilación hacia el techo, afectando otros negocios. Bomberos de Nuevo León evitaron que el fuego llegara a un cine aledaño.
- **Fuente:** [El Norte / Protección Civil NL](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en Planta de Alimentos (Industria)

- **Fecha:** 11 de agosto de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Xalostoc, Ecatepec, Estado de México.
- **Afectados:** Daños en maquinaria pesada y materia prima (aceites vegetales); sin reporte de víctimas.
- **Descripción:** Un sobrecalentamiento en una de las calderas de una planta procesadora de aceites comestibles provocó un incendio de gran magnitud. La combustión del aceite generó llamas difíciles de sofocar, requiriendo el uso de espuma química por parte de los bomberos de Ecatepec y Tlalnepantla.
- **Fuente:** [La Jornada Estado de México](#)

### Incendio en Casa Habitación por Cortocircuito (Vivienda)

- **Fecha:** 18 de agosto de 2025
- **Ubicación:** Colonia Centro, Veracruz, Veracruz.
- **Afectados:** 1 persona de la tercera edad rescatada con signos de intoxicación; pérdida total del segundo piso de la vivienda.
- **Descripción:** El incendio fue provocado por un cortocircuito en un sistema de aire acondicionado que operaba a máxima capacidad debido a la ola de calor. El fuego se propagó a las cortinas y muebles, atrapando a una inquilina en la parte trasera del inmueble hasta que fue auxiliada por vecinos y bomberos.
- **Fuente:** [Imagen del Golfo](#)

### Explosión e Incendio de Pipa (Vía Pública)

- **Fecha:** 24 de agosto de 2025
- **Ubicación:** Carretera Federal 45 (Tramo Silao-León), Guanajuato.
- **Afectados:** Chofer con quemaduras de primer grado; cierre total de la vía por 6 horas y daños al asfalto.
- **Descripción:** Una pipa que transportaba combustible chocó contra la base de un puente peatonal, lo que provocó una ruptura en el tanque y un incendio inmediato. La explosión alcanzó el cableado eléctrico y la estructura del puente, obligando a desviar el tráfico hacia vías alternas.
- **Fuente:** [Periódico AM León](#)

### Incendio en Bodega de Juguetes (Comercio/Industria)

- **Fecha:** 29 de agosto de 2025
- **Ubicación:** Barrio de Tepito, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- **Afectados:** Bodega de 400 metros cuadrados; 4 bomberos atendidos por golpe de calor.
- **Descripción:** Un incendio en una bodega de almacenamiento de juguetes y artículos electrónicos movilizó a más de 80 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. El material plástico y las baterías de litio de algunos juguetes provocaron explosiones menores y una nube de humo denso que se percibió en varias alcaldías.
- **Fuente:** [NMás / Noticieros Televisa](#)



## Septiembre

### Explosión e incendio en edificio de departamentos (Casa Habitación)

#### AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

- **Fecha:** 2 de septiembre de 2025
- **Ubicación:** Fraccionamiento Villas de la Hacienda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
- **Afectados:** 1 persona fallecida y 3 heridos de gravedad; daños estructurales en 4 viviendas aledañas.
- **Descripción:** Una acumulación de gas LP en el área de cocina provocó una explosión súbita que derribó los muros frontales de una casa y proyectó escombros hacia la vía pública. El incendio posterior fue alimentado por la ruptura de la línea principal de gas del inmueble.
- **Fuente:** [La Jornada Estado de México](#)

### Incendio en subestación eléctrica (Industria/Vía Pública)

- **Fecha:** 8 de septiembre de 2025
- **Ubicación:** Subestación de la CFE en la Colonia Jurica, Querétaro, Qro.
- **Afectados:** Más de 15,000 usuarios sin energía eléctrica por 12 horas; evacuación de una plaza comercial cercana.
- **Descripción:** El incendio se originó tras la explosión de un transformador de potencia, presuntamente por sobrecarga durante una tormenta eléctrica. Las llamas alcanzaron los 10 metros de altura debido al aceite refrigerante del equipo, lo que obligó al cierre de vialidades principales.
- **Fuente:** [Diario de Querétaro](#)

### Incendio en bodega de textiles (Industria)

- **Fecha:** 15 de septiembre de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de San Jerónimo Caleras, Puebla, Puebla.
- **Afectados:** Pérdidas materiales totales en la planta; 2 bomberos atendidos por agotamiento.
- **Descripción:** Durante los festejos patrios, una pieza de pirotecnia (cohete) cayó en el techo de una bodega de telas, iniciando un incendio que se propagó rápidamente por el material altamente inflamable. La estructura metálica de la nave industrial colapsó tras dos horas de fuego intenso.
- **Fuente:** [El Sol de Puebla](#)

### Incendio en Unidad Habitacional (Casa Habitación)

- **Fecha:** 22 de septiembre de 2025
- **Ubicación:** Unidad Habitacional "El Rosario", Alcaldía Azcapotzalco, CDMX.
- **Afectados:** 12 familias evacuadas; un departamento con pérdida total.
- **Descripción:** Un incendio originado por un cortocircuito en un altar religioso consumió un departamento en el cuarto piso. Los bomberos tuvieron dificultades para acceder debido a los vehículos estacionados en las rutas de emergencia, lo que obligó a realizar maniobras de tendido de mangueras a larga distancia.
- **Fuente:** [Milenio Noticias](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. direccion@amraci.org  
www.amraci.org

### Incendio en terminal de transporte (Edificios/Vía Pública)

- **Fecha:** 28 de septiembre de 2025
- **Ubicación:** Encierro de autobuses en la carretera federal México-Puebla, Los Reyes La Paz, Edomex.
- **Afectados:** 6 autobuses de pasajeros totalmente calcinados; sin heridos.
- **Descripción:** Un incendio iniciado en la zona de mantenimiento de una terminal de transporte privado se extendió a las unidades estacionadas. La rápida combustión del diesel y los interiores de los camiones generó una columna de humo visible desde la Ciudad de México.
- **Fuente:** [Infobae México](#)

### Octubre

#### Incendio en Plaza de la Tecnología (Comercio/Edificio)

- **Fecha:** 5 de octubre de 2025
- **Ubicación:** Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco.
- **Afectados:** 15 locales comerciales con pérdida total; 200 personas evacuadas.
- **Descripción:** Un cortocircuito en un local de reparación de celulares provocó el incendio. La presencia de baterías de litio causó pequeñas explosiones y una humareda tóxica que obligó al cierre de las calles aledañas y la estación del Tren Ligero cercana por precaución.
- **Fuente:** [El Occidental](#)

#### Explosión e Incendio en Restaurante (Comercio/Vía Pública)

- **Fecha:** 12 de octubre de 2025
- **Ubicación:** Zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.
- **Afectados:** 2 trabajadores con quemaduras de segundo grado; daños en la fachada de locales vecinos.
- **Descripción:** Una falla en la línea de suministro de gas de una cocina comercial provocó un estallido que derivó en un incendio estructural. El siniestro ocurrió en plena hora de comida, lo que generó pánico entre turistas y el cierre del Boulevard Kukulcán durante las maniobras de los bomberos.
- **Fuente:** [Novedades Quintana Roo](#)

#### Incendio en Planta de Reciclaje de Plásticos (Industria)

- **Fecha:** 18 de octubre de 2025
- **Ubicación:** Municipio de García, Nuevo León.
- **Afectados:** Daños en una nave industrial de 2,500 m<sup>2</sup>; sin víctimas mortales.
- **Descripción:** Un incendio de gran magnitud consumió toneladas de plástico compactado. Debido a los fuertes vientos registrados ese día, las llamas amenazaron con extenderse a una gasolinera. El combate duró más de 10 horas y participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe.
- **Fuente:** [ABC Noticias](#)

#### Incendio en Terminal de Autobuses (Edificio/Vía)

- **Fecha:** 20 de octubre de 2025
- **Ubicación:** Terminal Terrestre Potosina, San Luis Potosí, SLP.



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

- **Afectados:** 3 autobuses de pasajeros consumidos; zona de andenes con daños estructurales en la techumbre.
- **Descripción:** El fuego inició en el motor de una unidad que acababa de llegar y se propagó a dos vehículos estacionados a los costados. La densa nube de humo obligó a suspender las corridas por varias horas y a evacuar a cientos de viajeros que se encontraban en las salas de espera.
- **Fuente:** [Pulso de San Luis](#)

### Incendio en Casa Habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 27 de octubre de 2025
- **Ubicación:** Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
- **Afectados:** 1 persona de la tercera edad rescatada; pérdida total del mobiliario en dos habitaciones.
- **Descripción:** Un incendio iniciado por una veladora encendida consumió la planta alta de una vivienda antigua. Los bomberos de la CDMX realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego pasara a una vecindad colindante debido a que las estructuras compartían vigas de madera.
- **Fuente:** [Excelsior](#)

## Noviembre

### Incendio en Tienda Waldo's (Comercio/Edificio)

- **Fecha:** 1 de noviembre de 2025
- **Ubicación:** Calle Dr. Noriega y Matamoros, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora.
- **Afectados:** 24 personas fallecidas (incluyendo 6 menores de edad y 2 mujeres embarazadas que perdieron el producto) y 12 lesionados graves. Pérdida total del inmueble y daños en vehículos al exterior.
- **Descripción:** El siniestro inició alrededor de las 15:00 horas tras una fuerte explosión de origen eléctrico en un transformador interno que no recibía mantenimiento desde hace 17 años. Debido a que era día de quincena y víspera de Día de Muertos, la tienda estaba llena. El fuego se propagó de inmediato por la mercancía plástica y decoraciones. Las investigaciones posteriores revelaron que la tienda operaba sin programa interno de Protección Civil vigente desde 2021, carecía de salidas de emergencia funcionales y se utilizaron dictámenes eléctricos falsificados.
- **Fuente:** [El País México / Expansión Política](#)

### Incendio en Fábrica de Colchones (Industria)

- **Fecha:** 10 de noviembre de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Xalostoc, Ecatepec, Estado de México.
- **Afectados:** 3,000 metros cuadrados de bodega destruidos; sin lesionados.
- **Descripción:** Un cortocircuito en el área de producción de una fábrica de colchones detonó un incendio masivo. El poliuretano y las telas generaron una columna de humo negro que fue visible desde la Ciudad de México. Bomberos de 4 municipios trabajaron por más de 6 horas para enfriar la estructura.
- **Fuente:** [Milenio Noticias](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

### Incendio en Edificio Histórico / Comercio (Edificio)

- **Fecha:** 17 de noviembre de 2025
- **Ubicación:** Calle 5 de Mayo, Centro Histórico de Veracruz, Veracruz.
- **Afectados:** 3 locales comerciales afectados; daños en la estructura de un edificio de la época porfiriana.
- **Descripción:** Un incendio iniciado en una tienda de ropa se extendió a la planta alta de un edificio histórico. El difícil acceso a la estructura y el riesgo de colapso de los techos de madera obligaron a los bomberos a combatir el fuego desde el exterior con escaleras telescopicas.
- **Fuente:** [Imagen del Golfo](#)

### Explosión e Incendio en Gasolinera (Vía Pública)

- **Fecha:** 23 de noviembre de 2025
- **Ubicación:** Carretera Internacional, Mazatlán, Sinaloa.
- **Afectados:** 1 despachador con quemaduras leves; 2 vehículos calcinados.
- **Descripción:** Un vehículo que sufrió un fallo mecánico se incendió mientras cargaba combustible. Las llamas alcanzaron una de las bombas expendedoras, provocando una explosión controlada por los sistemas de seguridad de la estación, pero que destruyó el techo de la gasolinera y dos autos estacionados.
- **Fuente:** [Luz Noticias](#)

### Incendio en Planta de Reciclaje (Industria)

- **Fecha:** 29 de noviembre de 2025
- **Ubicación:** Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
- **Afectados:** Evacuación preventiva de 400 trabajadores; pérdida de maquinaria de procesamiento.
- **Descripción:** Un incendio en una planta de reciclaje de cartón y madera se salió de control durante la noche. El fuego fue alimentado por fuertes ráfagas de viento frío (frente frío), lo que complicó las labores de confinamiento. Se requirió el apoyo de pipas de agua privadas para abastecer a los bomberos.
- **Fuente:** [Diario de Querétaro](#)

## Diciembre

### Incendio en Mercado de Artesanías (Comercio/Vía Pública)

- **Fecha:** 5 de diciembre de 2025
- **Ubicación:** Mercado de Artesanías, centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
- **Afectados:** 18 locales destruidos; pérdidas materiales totales para artesanos locales.
- **Descripción:** Un cortocircuito en una extensión eléctrica utilizada para iluminar los puestos inició el fuego durante la madrugada. Debido a que la mayoría de la mercancía era textil (ropa de lana y mantas) y madera, las llamas se propagaron en minutos por todo el pasillo principal antes de la intervención de los bomberos.
- **Fuente:** [El Heraldo de Chiapas](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
www.amraci.org

### Incendio en Bodega de Juguetes e Importaciones (Industria/Comercio)

- **Fecha:** 14 de diciembre de 2025
- **Ubicación:** Colonia Morelos (Tepito), Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
- **Afectados:** Bodega de 600 metros cuadrados; 3 bomberos atendidos por inhalación de humo.
- **Descripción:** En plena temporada alta de compras, una bodega de juguetes y artículos electrónicos sufrió un incendio de grandes proporciones. Las baterías de litio de los juguetes provocaron explosiones en serie, lo que dificultó el ingreso de los servicios de emergencia al inmueble. El humo negro cubrió gran parte del centro de la ciudad.
- **Fuente:** [NMás / Noticieros Televisa](#)

### Explosión e Incendio en Casa Habitación (Vivienda)

- **Fecha:** 21 de diciembre de 2025
- **Ubicación:** Fraccionamiento Los Héroes, Puebla, Puebla.
- **Afectados:** 2 personas fallecidas y 5 heridos; destrucción total de una vivienda y daños en dos casas contiguas.
- **Descripción:** Una acumulación de gas LP en el área de cocina generó una explosión que colapsó el techo de la planta baja. El incendio posterior atrapó a los residentes en las habitaciones superiores. Vecinos intentaron el rescate rompiendo ventanas con escaleras antes de que llegara Protección Civil Municipal.
- **Fuente:** [El Sol de Puebla](#)

### Incendio en Planta de Reciclaje de Cartón (Industria)

- **Fecha:** 25 de diciembre de 2025
- **Ubicación:** Zona Industrial de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
- **Afectados:** Pérdida total de la materia prima; afectación a la calidad del aire en el sur de la ZMG.
- **Descripción:** Presuntamente iniciado por la caída de un "globo de cantoja" o pirotecnia lanzada durante los festejos de Navidad, un predio de almacenamiento de cartón y tarimas de madera ardió durante más de 8 horas. Se requirió el apoyo de Protección Civil de Jalisco y bomberos de municipios vecinos para confinar el fuego.
- **Fuente:** [Guardia Nocturna Jalisco](#)

### Incendio en Edificio Comercial (Comercio/Vía Pública)

- **Fecha:** 31 de diciembre de 2025
- **Ubicación:** Avenida Juárez, Centro de Torreón, Coahuila.
- **Afectados:** 3 locales de ropa y calzado destruidos; evacuación de hoteles cercanos.
- **Descripción:** Pocas horas antes del Año Nuevo, un incendio en un local de ropa se extendió a un edificio comercial céntrico. El fuego amenazó con alcanzar transformadores eléctricos de la vía pública, lo que obligó a la CFE a cortar el suministro en el primer cuadro de la ciudad para permitir el trabajo seguro de los bomberos.
- **Fuente:** [Milenio Laguna](#)



## AMRACI

Heriberto Frías 1451 Int. 203  
Col. Del Valle Sur  
Del. Benito Juárez 03100  
Ciudad de México.

T. 7098.6818 | 7098.5809  
E. dirección@amraci.org  
[www.amraci.org](http://www.amraci.org)

## Conclusiones y Recomendaciones AMRACI

El análisis de la incidencia de incendios en México durante 2025 permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales para la gestión del riesgo y la seguridad pública:

1. **Magnitud del Riesgo y Subregistro:** Existe una brecha crítica entre la realidad operativa y la visibilidad mediática. Mientras las estadísticas oficiales del INEGI sugieren una proyección cercana a los **94,900 incendios urbanos anuales** (promedio de 260 diarios), el monitoreo mediático apenas capta **6,709 incendios** una fracción (~7%), lo que invisibiliza miles de siniestros cotidianos que afectan el patrimonio y la integridad de los ciudadanos.
2. **Vulnerabilidad Metropolitana:** La **Ciudad de México** se consolida como el epicentro de mayor riesgo, con alcaldías como Iztapalapa y Cuauhtémoc registrando las cifras más altas de siniestralidad. Esta tendencia, replicada en Monterrey y el Estado de México, subraya que la densidad poblacional y la actividad industrial son factores determinantes en la frecuencia de estos eventos.
3. **Causas Prevenibles:** El **cortocircuito (620 incidentes)** y las fallas en instalaciones de gas son las principales causas determinadas, lo que evidencia una preocupante falta de mantenimiento preventivo tanto en hogares como en sectores comerciales e industriales. Asimismo, el factor humano (incendios provocados y descuidos con veladoras) resalta la urgencia de campañas de concientización ciudadana.
4. **Impacto Humano:** El fuego no es solo una amenaza material; en 2025, el saldo humano fue de **810 personas afectadas**, con **184 víctimas fatales** y **366 lesionados**. La mayoría de estas tragedias pudieron evitarse mediante la implementación de medidas de seguridad adecuadas y una cultura de prevención más robusta.
5. **Desafíos Industriales y de Infraestructura:** Los incendios en plantas de reciclaje y almacenamiento de químicos han demostrado ser los más complejos de combatir, requiriendo agentes especiales generando afectaciones ambientales y cortes de servicios públicos que impactan la economía regional.

### Recomendaciones Estratégicas

- **Refuerzo Normativo:** Urge asegurar el cumplimiento de las medidas de Protección Contra Incendio (PCI) activas y pasivas en establecimientos comerciales e industriales.
- **Mantenimiento Preventivo:** Incentivar la revisión periódica de instalaciones eléctricas y de gas en unidades habitacionales para reducir las principales causas de siniestros.
- **Inversión en Cuerpos de Emergencia:** Fortalecer a los cuerpos de bomberos con equipamiento especializado para incendios químicos y de baterías de litio, cuya incidencia va en aumento.
- **Cultura de Prevención:** Lanzar programas educativos nacionales para el manejo seguro de fuentes de calor y protocolos de evacuación, con el fin de reducir la pérdida de vidas humanas.